


SANACE SKLEPŮ BÝVALÉHO PIVOVARU
BRNO - ŘEČKOVICE

STAVEBNÍK	Statutární město Brno, Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Palácového nám. 11, 621 00 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora		
HLAVNÍ	P.P. Architekti s.r.o Slovánská 29, Brno, 612 00 tel. +420 541 210 454 atalejar@pparchitekti.cz		
PROJEKTANT			
ZODP. PROJEKTANT			
Ing. Milan Sehnal Číslo a typ autorizace: 1006103 +420 548 423 341, milan.sehnal@varcom.cz			
ZPRACOVATEL ČÁSTI			
Ing. Milan Sehnal Šarupova 4259/1, 636 00 Brno +420 548 423 341, milan.sehnal@varcom.cz			
VYPRACOVAL			
Ing. Milan Sehnal			
ČÁST	D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB		
OBJEKT	SO 01 - ZRUŠENÍ SKLEPŮ		

ROZVADĚČ RS1

MĚŘÍTKO	+	VÝKRES	PARÉ
DATUM	03 / 2022		
REVIZE	-		
STUPEŇ	DPS		
			D.1.4.a_03

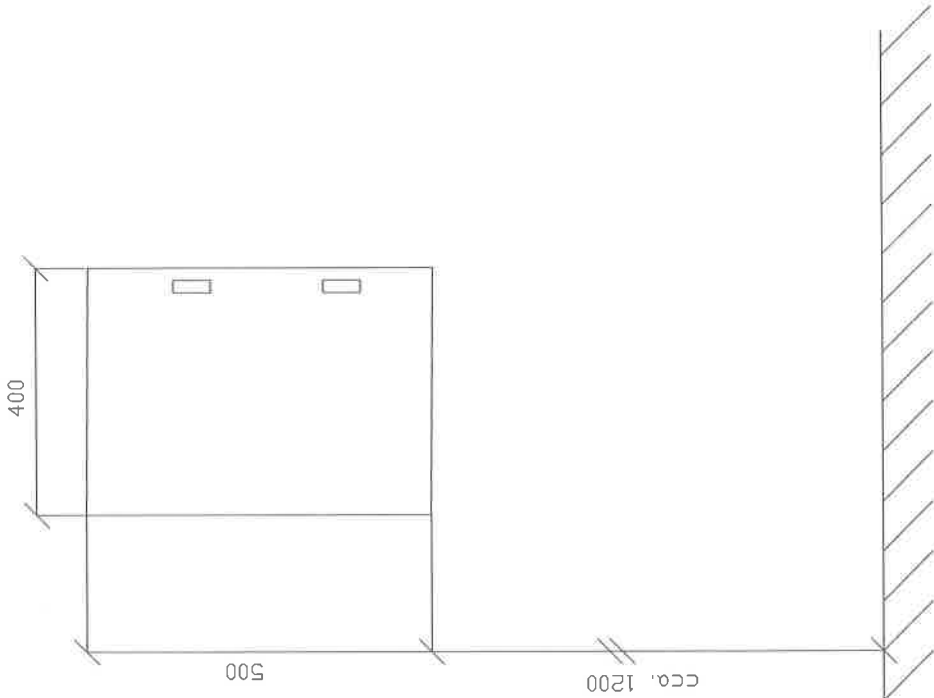

POZNAMKA:

- 1. V ROZVADĚČI PROVÉST SMĚROVÉ ZNAČENÍ VODIČŮ.
- 2. SVODIČ BLESKOVÉHO PROUDU OSADIT DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU PRO TUTO OCHRANU A DLE ČSN 33 2000-5-534.

Typ rozvaděče		ROZVODNICE DCELOPLECHOVÁ NA PLOCHU			
Počet polí	-		dělení	-	
Krytí-zavřený	IP66		otevřený	IP20	
Přívod	VRČEM		vývody	SPODEM	
Rozměry:šířka -		400 mm	hloubka -	210 mm	výška 500 mm
Název:		TYPDVS			

Napěťové soustavy :		Ochrana proti nebezpečnému dotyku:	
3NPE, stř. 50Hz, 400/230V / TN-C-S		AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PCH	
-		-	
-		-	
-		-	

