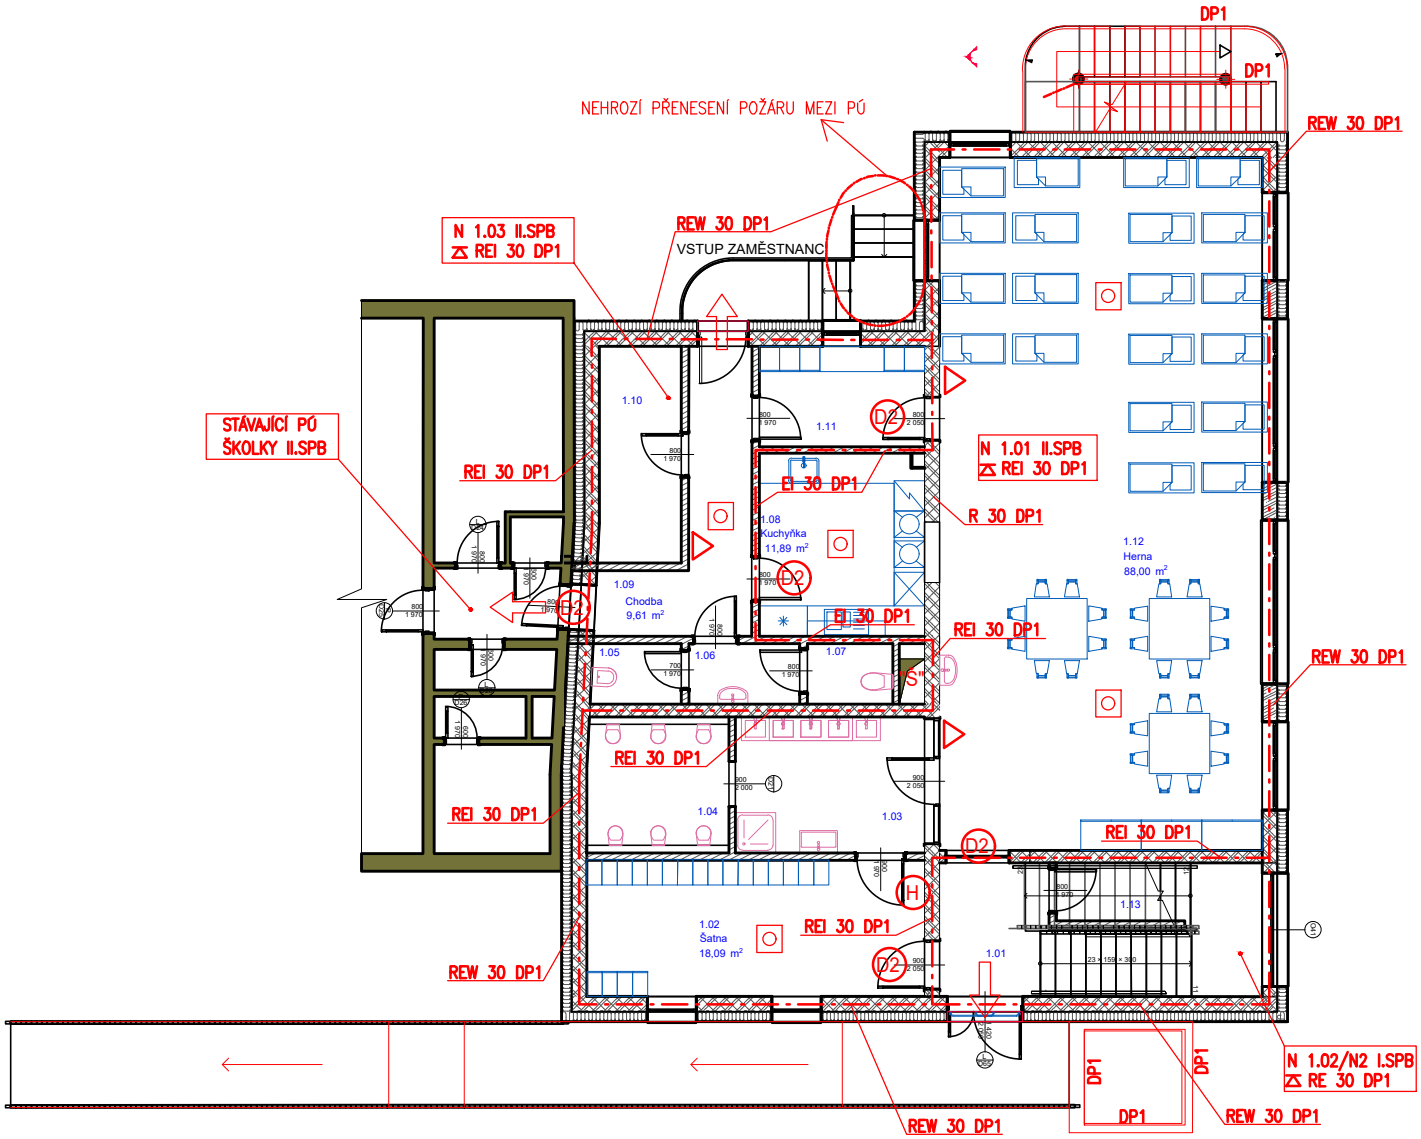


D2 DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 - DP3-C (SAMOZAVÍRAČ)

HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

PRÁŠKOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ S HASICÍ SCHOPNOSTÍ 21A

ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE POŽÁRU

H NÁSTĚNNÝ HYDRANT S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ 19 MM

"Š" INSTALAČNÍ ŠACHTA - PROSTUPY ROZVODŮ STROPEM MEZI 1. A 2 NP
INSTALAČNÍ ŠACHTY BUDOU UTĚSNĚNY DLE POŽADAVKŮ PBŘ
POŽÁRNÍ ODOLNOST UCPÁVKY MINIMÁLNĚ EI 30

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

| Č. | Název místnosti | Naměřená čistá plocha | Skladba podlahy | Nášlapná vrstva | Povrchová úprava zdi | Povrchová úprava stropu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Schodiště | 13,46 | PD01 | Keramická dlažba | Omítka | SDK podhled |
| 1.02 | Šatna | 18,09 | PD01 | Linoleum | Omítka | SDK podhled |
| 1.03 | Umyvárna | 10,14 | PD01 | Keramická dlažba | Omítka; Keramický obklad | SDK podhled |
| 1.04 | WC | 6,75 | PD01 | Keramická dlažba | Omítka; Keramický obklad | SDK podhled |
| 1.05 | Úklid | 2,14 | PD01 | Keramická dlažba | Omítka; Keramický obklad | SDK podhled |
| 1.06 | Předsíň WC | 2,64 | PD01 | Keramická dlažba | Omítka; Keramický obklad | SDK podhled |
| 1.07 | WC zaměstnanci | 2,04 | PD01 | Keramická dlažba | Omítka; Keramický obklad | SDK podhled |
| 1.08 | Kuchyňka | 11,89 | PD01 | Keramická dlažba | Omítka; Keramický obklad | SDK podhled |
| 1.09 | Chodba | 9,61 | PD01 | Keramická dlažba | Omítka; Keramický obklad | SDK podhled |
| 1.10 | Sklad | 7,00 | PD01 | Keramická dlažba | Omítka; Keramický obklad | SDK podhled |
| 1.11 | Šatna zaměstnanci | 6,53 | PD01 | Keramická dlažba | Omítka; Keramický obklad | SDK podhled |
| 1.12 | Herna | 88,00 | PD01 | Linoleum | Omítka | SDK podhled |
| 1.13 | Úklid | 2,92 | PD01 | Keramická dlažba | Omítka | SDK podhled |
| | | 181,22 m² | | | | |

| | |
|---|---|
| ZODPOVĚDNÝ PBŘ PROJEKTANT | ING. NOVÁK JIŘÍ |
| PBŘ VYPRACOVAL | ING. PLCH LIBOR |

PŘÍSTAVBA ŠKOLKY BRNO ŠKRETOVA

| | |
|---|---|
| FORMÁT | A3 |
| DATUM | 04/2024 |

# PBŘ – PŮDORYS 1.NP (příloha PBŘ)

Č. VÝKRESU 002