

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL	PLOCHA [m²]
0.01	PODSCHOD, PROSTOR	2,03
0.02	CHODBA	92,87
0.03	SKLEPNÍ PROSTORY	31,94
0.04	SKLEPNÍ BOXY	59,45
0.05	TECHNICKÁ MÍSTNOST	28,42
0.06	PLYNOVÁ KOTELNA	25,00
0.07	SKLAD	34,40
0.08	-	0,72
0.09	SKLAD	25,70
0.10	SKLAD	14,04
0.11	SKLAD	19,56
0.12	KOČÁRÁRNA	13,02
0.13	SKLEPNÍ PROSTORY	10,62
0.14	SKLEPNÍ PROSTORY	8,95
0.15	SKLEPNÍ BOXY	14,99
0.16	SKLEPNÍ PROSTORY	7,45
0.17	SKLEPNÍ BOXY	16,04
0.18	SKLEPNÍ PROSTORY	8,47
0.19	SKLEPNÍ BOXY	15,09

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3FEN AC 400 V/1N-G 1NPE AC 230 V/1N-S
NABÍJENÍ BUDOVY 3NPE AC 400 V/1N-S
VNITŘNÍ ROZVODY 3NPE AC 400 V/1N-S


ROZVODNÁ SOUSTAVA 3FEN AC 400 V/1N-G 1NPE AC 230 V/1N-S
NABÍJENÍ BUDOVY 3NPE AC 400 V/1N-S
VNITŘNÍ ROZVODY 3NPE AC 400 V/1N-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
DLE ČSN EN 61140 ed. 3 ZAKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠĚ

OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed. 3
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
PROUDOVÝ OCHRANIC
POSPJOVÁNÍ

INSTALACE VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADOCH
UMÝVARNY, SPRCHY DLE ČSN 332000-7-701 ed.2
UMÝVACÍ PROSTORY DLE ČN 332130 ed.3

POPIS SVÍTIDEL VIZ LEGENDA SVÍTIDEL

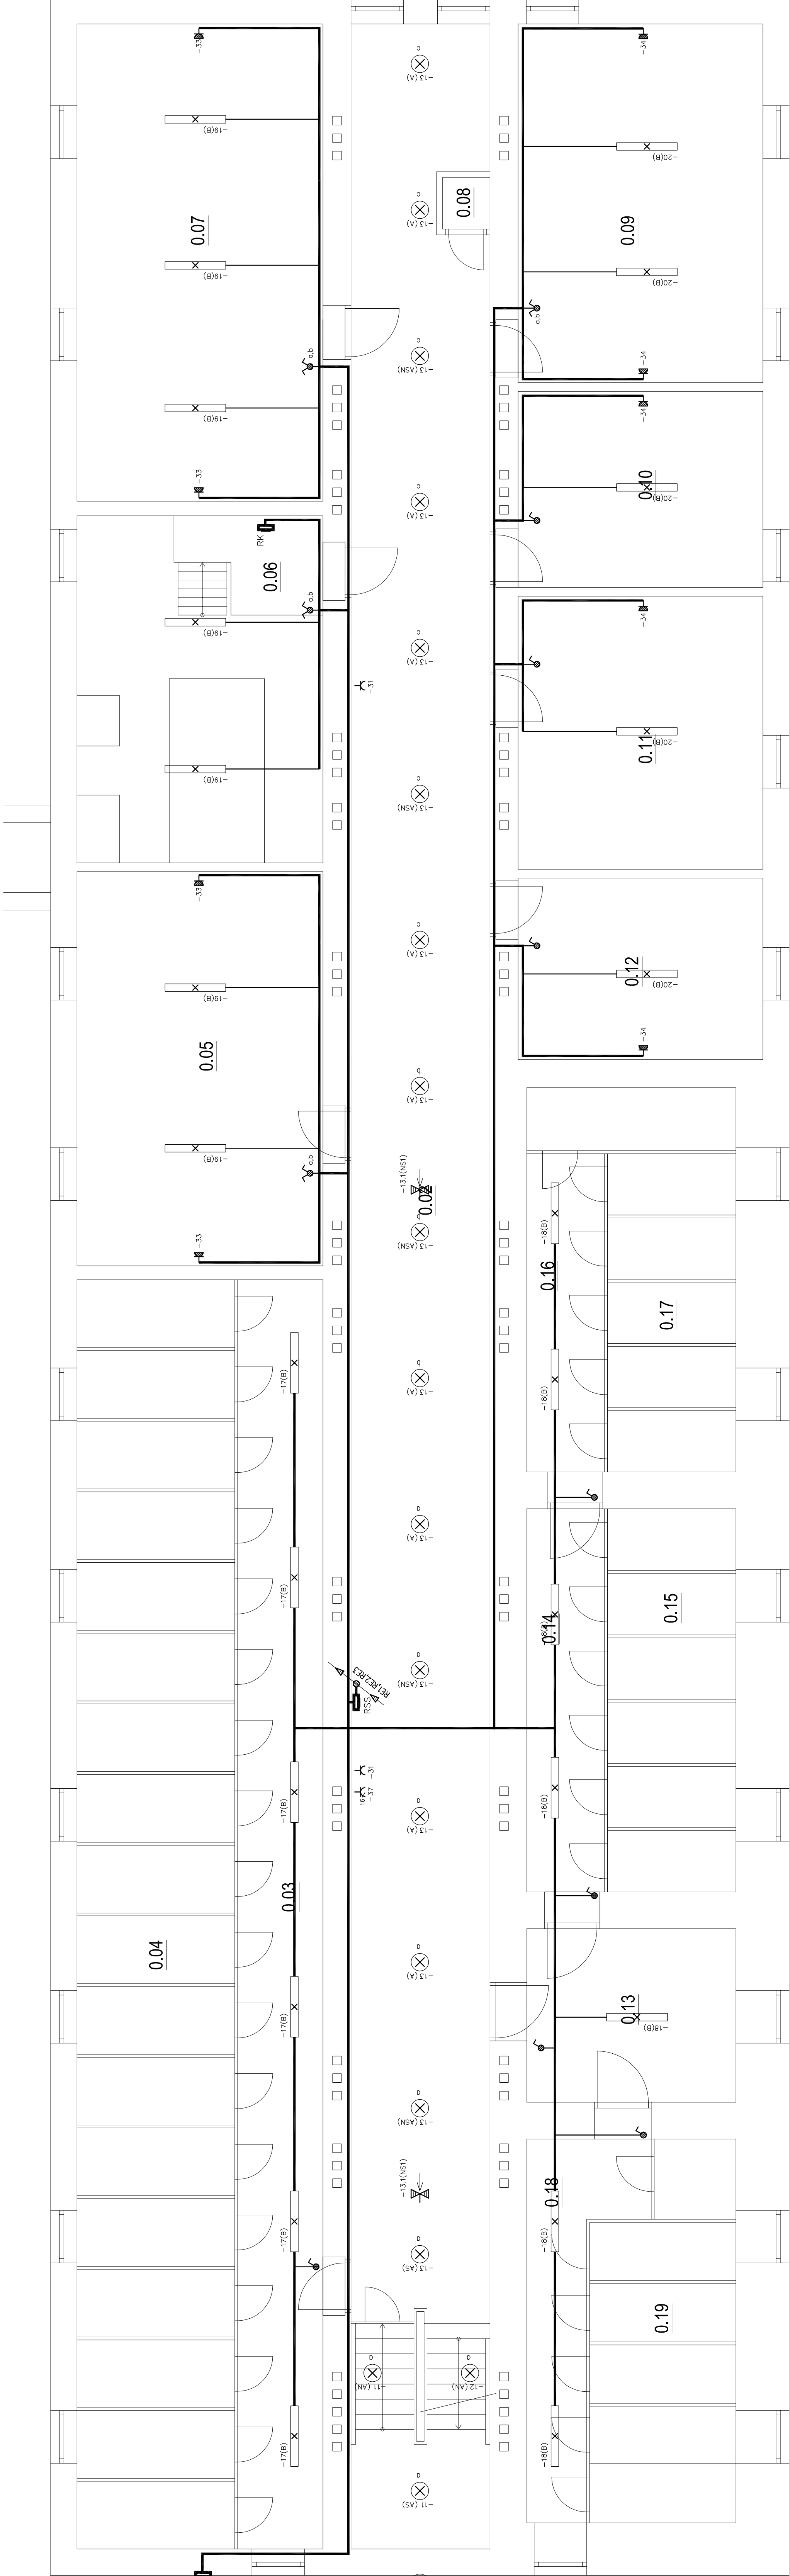

SVÍTIDLA HLAVNÍHO OSVĚTLENÍ, S POHYBOVÝM SENZOREM, S NOUZOVÝM MODULEM

(A)	(AS)	(AN)	(B)
⊗	⊗	⊗	⊗

POPIS SVÍTIDEL VIZ KNIHA SVÍTIDEL

SVÍTIDLA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

SVÍTIDLO LED OZNAČENÍ ÚNIK, CEST – PIKTOGRAM

POPIS SVÍTIDEL

–11(05)

..... TYP SVÍTIDLA PODLE KNIHY SVÍTIDEL

..... ČÍSLO OBVODU V ROZVADĚČI

SPINAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ ŘÁZENÍ 1, 5, 6, 7
SPINAČ DOMOVNÍ NÁSTĚNNÝ IP44 ŘÁZENÍ 1, 5, 6
SPINAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ IP44 ŘÁZENÍ 1, 5, 6

TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ – VYPNUTÍ ELEKTRONINSTALACE

DOMOVNÍ ZÁSUVKY ZAPUŠTĚNÉ DO RÁMEČKŮ
DOMOVNÍ ZÁSUVKY ZAPUŠTĚNÉ DO RÁMEČKŮ IP44
PRŮMYSLOVĚ ZÁSUVKY NÁSTĚNNÉ IP44
ROZVADĚČE
VÝVOD PRO SPOTŘEBIČ S PEVNÝM PŘÍPOJENÍM
MÍSTNÍ POSPOJOVÁNÍ
koupelna – pospojování dle ČSN 332000-7-701 ed.2
techn – pospojování technologického zařízení



ZODPOV. PROJEKTANT ING. VLADIMÍR GEYER	VYPRACOVAL ING. VLADIMÍR GEYER	KONTROLOVAL ING. JAKUB SLAVKOVSKÝ
INVESTOR: STATUTARNÍ MĚSTO BRNO DOMINIKÁNSKÉHO NÁMĚSTÍ 196/1, 602 00 BRNO		
AKCE: REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V BYTOVÉM DOMĚ SIBÍŘSKÁ 64		
DATUM 06/2018		
STUPEŇ DPS		
FORMÁT 744		
Č. ZAKÁZKY 044/2018		
MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU: 1:50 D.1.3.3-b02		
PROFESÍ: ELEKTRONINSTALACE		
OBSAH: PŮDORYS 1.PP		