



FRAGULA

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ V PANELOVÉM SÍDLIŠTI BRNO-ŘEČKOVICE

E. DOKLADOVÁ ČÁST

Zadavatel: Statutární město Brno

Zpracovatel: Fragula s.r.o.

Datum zpracování: Říjen 2018 (REVIZE 06/2019)

Rozdělovník

Název akce: REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELEŇ V PANELOVÉM SÍDLIŠTI BRNO-ŘEČKOVICE

Číslo	Organizace	Datum	Počet stran
1.	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.	29.3.2019	4
2.	Brněnské komunikace a.s.	21.3.2019	2
3.	Teplárny Brno, a.s.	4.12.2018	3
4.1.	E.ON Servisní, s.r.o.	4.2.2019	6
4.2.	E.ON Servisní, s.r.o.	13.12.2018	5
4.3.	E.ON Servisní, s.r.o.	13.12.2018	5
4.4.	E.ON Servisní, s.r.o.	13.12.2018	5
5.	Dopravní podnik města Brna, a.s.	13.12.2018	1
6.1	CETIN, a.s.	27.11.2018	19
6.2.	CETIN, a.s.	27.11.2018	17
6.3.	CETIN, a.s.	27.11.2018	18
7.1.	GasNet	11.12.2018	7
7.2.	GasNet	11.12.2018	8
7.3.	GasNet	11.12.2018	9
8.1.	T-Mobile CR a.s.	27.11.2018	3
8.2.	T-Mobile CR a.s.	27.11.2018	3
8.3.	T-Mobile CR a.s.	27.11.2018	3
9.1.	Vodafone CR a.s.	10.12.2018	1
9.2.	Vodafone CR a.s.	10.12.2018	1
9.3.	Vodafone CR a.s.	10.12.2018	1
10.	Dial Telecom	28.11.2018	3
11.1.	Faster cz spol. s r.o.	4.1.2019	1
11.2.	Faster cz spol. s r.o.	4.1.2019	1
11.3.	Faster cz spol. s r.o.	4.1.2019	1
12.1.	NetDataComm, s.r.o.	11.12.2018	1
12.2.	NetDataComm, s.r.o.	11.12.2018	1
12.3.	NetDataComm, s.r.o.	11.12.2018	1
13.1.	NETBOX, SMART Comp. a.s.	7.12.2018	3
13.2.	NETBOX, SMART Comp. a.s.	7.12.2018	3
13.3.	NETBOX, SMART Comp. a.s.	7.12.2018	3
14.	UPC Česká republika, s.r.o.	4.12.2018	15
15.	Ministerstvo obrany – Sekce ekonomická a majetková	31.12.2018	2
16.	Správa a údržba silnic JMK	8.12.2018	2
17.	Technické sítě Brno	19.12.2018	3
18.	Veřejná zeleň města Brna	12.12.2018	1
19.	Itself, s.r.o.	4.12.2018	2
20.	RIO Media, a.s.	13.12.2018	3
21.	SITEL, spol. s r.o.	27.11.2018	2



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

VH atelier, spol. s r.o.

Merhautova 1066/216
613 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

722/025486/2018/JŠn

VYŘIZUJE / LINKA

Ing. Šnajdrová / 543 433 215

BRNO

10.12.2018

181210Q1

VĚC

Brno, k.ú. Řečkovice, p.č. 4796/1, 4693/1, 4691/1, 4720/1, ..., Revitalizace sídelní zeleně v panelovém sídlišti Brno-Řečkovice

Stanovisko k PD pro stavební povolení - vrácení k doplnění

K Vaší žádosti o vyjádření k PD pro stavební povolení Vám sdělujeme:

Předložená dokumentace s žádostí o vyjádření, která je u nás vedena pod ev.č.24918/2018 dne 30.11.2018, řeší revitalizaci zeleně v sídlišti v MČ Brno - Řečkovice. Výše uvedenou stavbou dojde k dotčení pozemků p.č. 4796/1, 4693/1, 4691/1, 4720/1, 4639/3, 4653, 4654, 4649/1, 4655, 4647, 4609, 4542/1, 4992/2, 4492/1, 4463, 1003/6 v k.ú. Řečkovice. V rámci návrhu revitalizace systému zeleně bude pročištěna dřevinná vegetace, odstraněny náletové, suché zdravotně a kompozičně nevhodné dřeviny. Stávající druhy dřevin budou upraveny řezem. Bude navržena dosadba keřů a stromů, výsadba trvalkových záhonů a vytvořena broukoviště z pokácených listnatých stromů.

Stavbou, v rozsahu, daném předloženou PD, budou dotčeny vodovodní a kanalizační sítě v provozování Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. a jejich ochranná pásma a území. Upozorňujeme, že stavebně technický stav zařízení, v provozování BVK, a.s., odpovídá jeho stáří.

Rovněž je nutné přihlédnout k umístění vodovodních a kanalizačních přípojek pro přilehlé nemovitosti, které neprovozujeme, a jsou majetkem majitelů nemovitostí, platí však pro ně rovněž podmínky pro ochranné pásmo a ochranné území.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. z hlediska provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu požadují:

- V projektové dokumentaci do výkresu situace doplňte ochranná pásma a území zařízení v provozování BVK, a.s.
- **Dodržte ochranná pásma** vodovodů a kanalizací, dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, (v šířce 1,5 m při průměru do 500 mm včetně a 2,5 m při průměru nad 500 mm; u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího líce potrubí). V tomto pásmu není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., rovněž dodržte ČSN 73 6005. Jako úroveň hladiny vzduší uvažujte úroveň povrchu
- **Dodržte ochranné území** vodovodních přípojek, které je stanovené v „*Metodice města Brna, v Městských standardech pro vodovodní síť*“ s platností od 12/2010. Ochranné území vodovodních přípojek lze zřídit v rozsahu vymezeném vodorovnou vzdáleností **min. 0,75 m**, měřeno na každou stranu od osy vodovodního potrubí. V ochranném území není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
- Je nutné přihlédnout i k umístění kanalizačních přípojek pro přilehlé nemovitosti, které neprovozujeme, a jsou majetkem majitelů nemovitostí, platí však pro ně rovněž podmínky pro ochranné území.


- Požadujeme změnit umístění stromů navržených v ochranném pásmu a ochranném území zařízení v provozování BVK, a.s.
- Požadujeme navrhnout pročištění vegetace, aby byly dodrženy výše uvedené podmínky.
- Sděluje Vám, že ověřenou situaci se zákresem sítí v provozování naší akciové společnosti získáte osobní návštěvou Technické evidence Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 1, Brno. Úřední hodiny jsou: Po a St - 8⁰⁰ až 17⁰⁰ hod., Út a Čt - 8⁰⁰ až 15⁰⁰ hod., Pá - 8⁰⁰ až 13⁰⁰ hod. V případě, že požadujete zakres inženýrských sítí v digitální podobě, tak kontaktujte pracovníka technické evidence, paní Klimešovou - tel. 543 433 131 a s ní dohodněte podmínky dodání. Obě služby jsou placené.
- V případě, že je žadatel zastoupen třetí osobou, požadujeme předkládat plnou moc (dostačující je kopie plné moci), ze které vyplývá rozsah oprávnění k zastupování odpovídající danému právnímu jednání. Tato plná moc musí být od 01.05.2018 nedílnou součástí všech žádostí o vyjádření, bez daného dokladu nebude moci být naše stanovisko vydáno. Další informace naleznete na našich webových stránkách <http://www.bvk.cz/> pod záložkou Vyjadřování k PD.
- V případě nejasností se prosím dostavte k osobní konzultaci na Útvar vodohospodářského rozvoje, pracoviště: Pisárecká 277/1, po telefonické domluvě, tel.: 543 433 215, e-mail: jsnajdrova@bvk.cz.

Doplněnou projektovou dokumentace předložte na podatelnu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. s novou žádostí k vyjádření.

Pozn.: Novou žádost prosím podejte na formuláři dostupném na webových stránkách naší společnosti (<http://www.bvk.cz/vyjadrovani-k-pd/vyjadrovani-k-projektove-dokumentaci/>) včetně plné moci k zastupování

Pozn.: Předloženou dokumentaci si ponecháváme pro naši potřebu.

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pustky, 603 00 Brno
tel. 543 433 111

Ing. Milan Přenosil
vedoucí útvaru VHR



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

VH atelier, spol. s r.o.

Merhautova 1066/216
613 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

722/006549/2019/JŠn

VYŘIZUJE / LINKA

Ing. Šnajdrová / 543 433 215

BRNO

29.03.2019

190329Q2

VĚC

**Brno, k.ú. Řečkovice, p.č. 4809/1, 4693/1, 4696/2, 4654, 4979/2, 4603, 4515/1, 4487, ...,
Revitalizace sídelní zeleně v panelovém sídlišti Brno - Řečkovice – DSP
Stanovisko k PD pro stavební povolení - souhlasné stanovisko s podmínkami**

K Vaší žádosti o vyjádření k PD pro stavební povolení Vám sdělujeme:

Předložená dokumentace s žádostí o vyjádření, která je u nás vedena pod ev.č.5992/2019 dne 25.03.2019, řeší revitalizaci sídelní zeleně v MČ Brno - Řečkovice. Výše uvedenou stavbou dojde k dotčení pozemků v oblasti „A“ p.č. 4809/1, 4796/1, 4796/2, 4789/1, 4789/2, 4789/3, 4785/1, 4785/2, 4802/1, 4800, v oblasti „B“ p.č. 4693/1, 4693/2, 4719/1, 4718, 4748, 4720/1, 4720/2, 4720/3, 4754, 4755, 4753/1, 4753/2, 4751, 4649, 4778, 4657, 4721/1, 4691/1, 4689/1, 4649/9, v oblasti „C“ p.č. 4696/2, 4649/6, 4653, 4651, 4979/5, 4979/4, v oblasti „D“ p.č. 4654, 4759, 4650, 4647, 4612, 4609, 4604, v oblasti „E“ p.č. 4979/2, 4558, 4542/1, 4543, 4526/1, 4526/3, 4521/4, 4521/1, v oblasti „F“ p.č. 4603, 4635, 4989, 3125/279, 4991/1, 4992/1, 4992/2, 4994/1, v oblasti „G“ p.č. 4515/1, 3125/1, 4997/2, 3125/166, 3125/277, 4511, 4492/1, 4493, 4494, 4484, 4489, v oblasti „H“ 4487, 4463, 4462/1, 4462/2, 4469, 4454, 4455, 4449, 4444/1, 4458, 1003/6, a p.č. 2386 vše v k.ú. Řečkovice. Stávající dřeviny budou pročištěny, ošetřeny a doplněny novými dřevinami, založeny nové trvalkové záhony, budou vybudována broukoviště.

Stavbou, v rozsahu daném předloženou situací dojde k dotčení ochranného pásma kanalizační stoky v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Rovněž je nutné přihlédnout k umístění kanalizačních přípojek pro přilehlé nemovitosti, které neprovozujeme, a jsou majetkem majitelů nemovitostí, platí však pro ně rovněž podmínky pro ochranné území.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. souhlasí s výše uvedenou stavbou v rozsahu dle předložené dokumentace pro stavební povolení při dodržení těchto podmínek:

- Požadujeme upravit výsadbu dřevin na parcele p.č. 4696/2 a p.č. 4454, tak aby bylo dodrženo ochranné pásmo zařízení pro veřejnou potřebu v provozování BVK, a.s.
- Před zahájením stavebních prací na místě samém nechá stavebník vytyčit a vyznačit proti poškození veškeré vodovodní řady, kanalizační stoky a vodovodní přípojky, které budou danou stavbou dotčeny. Vytyčení vodovodních řadů a vodovodních přípojek dohodnete s pracovníkem naší akciové společnosti p. Emilem Stelzelem - tel. 606 676 302. Vytyčení kanalizačních stok dohodnete s technikem kanalizačního provozu p. Lukášem Vrbíkem - tel. 606 758 358. Dále Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. požadují přizvat na stavbu obvodového provozního technika pro vodovodní síť p. Igora Běloševiče - tel. 606 758 355.
- Způsob zabezpečení vodovodních řadů, kanalizačních stok a vodovodní přípojky zkonzultujte s obvodovým provozním technikem pro vodovodní síť p. Igorem Běloševičem a technikem kanalizačního provozu p. Lukášem Vrbíkem.
- Kořenový systém stromů nesmí zasahovat do ochranných pásem vodovodních řadů a kanalizačních stok a ochranné území vodovodních přípojek.
- Ve všech místech v blízkosti ochranných pásem vodovodních řadů a kanalizačních stok a ochranného území vodovodních přípojek položte do výsadbové jámy protikořenovou fólii k zabránění prorůstání kořenů do ochranného pásma, ochranného území těchto sítí. Ke kontrole technologie výsadby přizvete obvodového provozního technika pro vodárenský provoz p. Igora Běloševiče - tel. 606 758 355 a pro kanalizační provoz

TELEFON
+420 543 433 111

FAX
+420 543 433 000

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB BRNO-MĚSTO 5501621/0100

DIČ: CZ46347275

IČO: 46347275

p. Lukáše Vrbíka - tel. 606 758 358. Technikům předložte sortiment vysazovaných dřevin, např. dodacím listem.

- Dodržte ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle stanoveného zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění (v šířce 1,5 m při průměru do 500 mm včetně a 2,5 m při průměru nad 500 mm, u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího líce potrubí). V tomto pásmu není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
- Dodržte ochranné území vodovodních přípojek. Ochranné území vodovodních přípojek je vymezeno vodorovnou vzdáleností min. 0,75 m na každou stranu od osy potrubí. V ochranném území není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
- Zařízení a zázemí staveníště, skládku materiálu umístěte mimo ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok a mimo ochranné území vodovodních přípojek.
- **V ochranném pásmu a ochranném území požadujeme provádět výkopové práce pouze ručně.**
- Dodržte Městské standardy města Brna pro vodovodní síť a kanalizační zařízení.
- Požadujeme řádné zajištění výkopů, aby nedošlo k možnému narušení stávajícího vodovodního nebo kanalizačního potrubí.
- Respektujte stávající vodovodní řady a kanalizace, ovládací armatury a poklapy revizních šachet je nutno ponechat volně přístupné.
- Během stavby nesmí být omezen provoz vodovodních a kanalizačních zařízení, která jsou v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., a musí být umožněn přístup k nim.
- V případě kolize, odkrytí nebo jiného dotčení vodovodního řadu požadujeme přizvat na místo stavby obvodového technika vodárenského provozu p. Běloševiče - tel. 606 758 355 a dbát jeho pokynů, v případě dotčení kanalizace technika p. Vrbíka tel. 606 758 358.
- V případě vzniku poruchy na vodovodním nebo kanalizačním zařízení pro veřejnou potřebu, z titulu činnosti stavby, upozorněte dispečink naší akciové společnosti - tel. 543 212 537. Stavebník (zhotovitel) zajistí okamžité odstranění poruchy dle pokynů zodpovědného pracovníka Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Úhrada za vzniklé škody bude fakturována dle platných předpisů.
- Zahájení prací oznamte provozním technikům min. tři dny dopředu na uvedená telefonní čísla.
- Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

Toto stanovisko platí pouze pro výsadbu stromů a keřů v rámci revitalizace parku.

Toto stanovisko platí pouze pro vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Stanovisko platí po dobu jednoho roku od data odeslání.

Poznámka: Předloženou dokumentaci si ponecháme pro vlastní potřebu.

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

útvár VHR a GIS

Ing. Milan Přinosil
vedoucí útvaru VHR



Brněnské komunikace

Váš dopis zn.:

Ze dne: 27. 11. 2018

Naše značka: 3100-MO-M356/18

Vyřizuje: Sehnalová, Ing. Moslerová

Telefon: +420 532 144 281

Mobil:

E-mail: sehnalova@bkom.cz

Datum: 05. 12. 2018

VH atelier spol. s r.o.

Merhautova 1066/216

613 00 Brno

Vyjádření k DSP ve věci „REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ V PANELOVÉM SÍDLIŠTI BRNO-ŘEČKOVICE

Vážení,

k výše uvedené věci sdělujeme následující.

Přeložená PD je pro naše vyjádření nedostatečná.

Žádáme o předložení navrženého řešení dosadby dřevin a výsadby trvalkových záhonů včetně ZOV s návrhem tras vozidel a provizorních sjezdů z místních komunikací na plochy zeleně.

Upozorňujeme, že není možné v rámci akce pojíždět chodníky místních komunikací vozidly.

Po předložení požadovaného bude vydáno naše konečné vyjádření.

PD si ponecháváme.

S pozdravem



Ing. Roman Nekula, MBA
správní ředitel

Váš dopis zn.:

Ze dne: 21. 03. 2019

Naše značka: BKOM/08258/2019
3100-MO-M91/19

Vyřizuje: Sehnalová, Ing. Moslerová

Telefon: +420 532 144 281

Mobil:

E-mail: sehnalova@bkom.cz

Datum: 27. 03. 2019

VH atelier, spol. s r.o.

Merhautova 1066/216

613 00 Brno

Vyjádření ke stavbě „Revitalizace sídelní zeleně v panelovém sídlišti Brno – Řečkovice“

Vážený,

revitalizace sídelní zeleně a dosadba dřevin se netýká ploch silniční zeleně.

V průběhu prací nesmí dojít k poškození a znečištění komunikačních ploch ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s. včetně jejich součástí a příslušenství. V případě poškození, budou závady odstraněny dle podmínek společnosti Brněnské komunikace a.s. na náklady zhotovitele akce. Celková tonáž vozidel nesmí přesáhnout 6,5 tuny. Jakákoliv vyšší tonáž s námi musí být předem projednána. Sjezd vozidel z přilehlých komunikací na předmětné plochy zeleně není v předložené PD detailně řešen. Upozorňujeme, že chodníky místních komunikací ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s. nesmí být přejížděny vozidly a jinými technickými mechanizmy. Přejíždění chodníků je možné pouze formou provizorního sjezdu, jehož návrh nám musí být předložen k odsouhlasení před zahájením akce. Jakýkoliv zábor místní komunikace může být realizován pouze na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace (dále jen ZUK), které vydává příslušný silniční správní úřad dle Zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění. Z důvodu právní jistoty a finančního krytí možných budoucích škod na komunikaci způsobených žadatelem o ZUK, je před vydáním souhlasného stanoviska k rozhodnutí o ZUK uzavírána s žadatelem dohoda o složení kauce.

Při neplnění podmínek stavby bude dán podnět silničnímu správnímu úřadu k zahájení správního řízení dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění.

PD si ponecháváme.

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

S pozdravem


Brněnské komunikace
Brněnské komunikace a.s. | Renesánská třída 787/1a, 639 00 Brno | IČ: 607 33 098 | DIČ: CZ 607 33 098

Ing. Roman Nekula, MBA
správní ředitel

Korespondenční adresa

Teplárny Brno, a.s.
P. O. BOX 215, 658 15 Brno

VH atelier spol. s r.o.
Ing. Tereza Fialová
Merhautova 1066/216
613 00 Brno

Váš dopis značky / ze dne
27/11/2018

Naše značka
075909/2018/TB

Vyřizuje / linka
Ing. Chromá / 545 162 845
chroma@teplarny.cz

V Brně, dne
04/12/2018

Věc: Stanovisko k výsadbě zeleně

Akce	Revitalizace sídelní zeleně v panelovém sídlišti Brno - Řečkovice
Žadatel	VH atelier spol. s r.o.
Stavebník- investor	Statutární město Brno
Zpracovatel PD	Fragula s.r.o.
Účel stanoviska	Pro vydání stavebního povolení, pro výsadbu zeleně
Platnost stanoviska	Do 04/12/2020
MČ, k.ú.	Brno – Řečkovice

Vážená paní inženýrko,

uvedenou akci budou dotčena práva Tepláren Brno, a.s. (dále jen TB).

Výsadba zeleně v rámci výše uvedené akce je na několika místech navržena přímo nad tepelným rozvodem TB nebo v jeho ochranném pásmu, které je 2,5m na obě strany od okraje tepelného vedení.

Na ulici Letovická se jedná o kolizi s 2-trubkovým teplovodem 2xDN125 v bezkanálovém uložení, na ulici Žitná a Novoměstská o kolizi se 4 -trubkovým teplovodem v bezkanálovém uložení, jehož součástí je i svazek komunikačních kabelů uložených nad teplovodním potrubím.

Trasy výše uvedených tepelných rozvodů TB jsou ve Vámi dodaných situacích zdokumentovány.

Společnost TB souhlasí s výsadbou navržené zeleně **pouze při dodržení následujících podmínek:**

1. Výsadba dřeviny Sorbus aria v blízkosti objektu Letovická 9 (situace D.3.2.), dřevin Tilia cordata v blízkosti objektu Žitná 15 (situace D 3.7) a dřevin Cerasus mahaleb na ulici Novoměstská (situace D.3.8) bude navržena **mimo** tepelné rozvody TB a v souladu s níže uvedenými obecnými podmínkami.
2. Budou respektována ustanovení dle Energetického zákona č. 458/2000 Sb. a souvisejících předpisů v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek, zejména pak ochranné pásmo, které činí půdorysně 2,5 m na obě strany od vnějšího okraje tepelného rozvodu.
3. Výsadba dřevin bude navržena tak, aby při konečném vzrůstu dřeviny byla dodržena vzdálenost **minimálně 0,5 m** mezi vnějším okrajem tepelného rozvodu a vnějším průměrem vzrostlé kořenové soustavy. Mezi trasu tepelného rozvodu a kořeny bude vložena ochranná protikořenová zábrana – fólie
4. Před zahájením vlastní realizace akce budou v blízkosti navržené výsadby dřevin vytyčeny podzemní tepelné sítě TB. Bez vytyčení podzemních sítí nesmí být zemní práce zahájeny. Za tímto účelem kontaktujte, prosím, min. 7 dnů před vlastním vytyčením pana Velebu, tel. 725 953 140 a to v pracovní dny od 8 do 9 hodin.
5. Zahájení výše uvedené akce bude oznámeno do TB min. 7 dnů předem.
6. Zemní práce v ochranném pásmu tepelných rozvodů TB budou prováděny obezřetně, bez použití mechanismů, klasickým ručním nářadím.
7. V případě odkrytí tepelných rozvodů TB bude před provedením zpětného záhozu v místě odkrytí provedena vizuální kontrola za účasti zástupce TB. Z provedené kontroly bude vyhotoven protokol potvrzený oběma stranami. Za tímto účelem kontaktujte, prosím, rovněž pana Velebu.
8. Při provádění zemních prací v ochranném pásmu tepelného rozvodu TB tam, kde dojde k porušení stávajícího hutněného nadloží nebo podloží tepelného rozvodu, společnost TB žádá, aby stavebník (investor) zajistil úpravu nadloží nebo podloží včetně jeho hutnění na předepsané parametry.
9. V případě jakéhokoliv poškození zařízení v majetku nebo správě TB v souvislosti s realizací předmětné akce bude obratem přizván zástupce TB, se kterým bude o škodní události sepsán zápis. Současně budou bez průtahů provedeny potřebné následné úkony a opravy k odstranění příčin a následků škodní události a to na náklady investora (zhotovitele) předmětné akce. TB si vyhrazují nárok na náhradu celkově vzniklé hmotné a finanční škody a to včetně nároků, plynoucích z přerušení smluvních dodávek tepelné energie.
10. Část „ZOV“ projektové dokumentace bude řešena s ohledem na časově neomezený přístup k tepelným zařízením i do jejich ochranného pásma z důvodu bezproblémového zachování provozu těchto zařízení společnosti TB.

11. Doprava v ochranném pásmu tepelné sítě TB pod nezpevněnými komunikacemi, v rostlém terénu apod. bude řešena tak, aby nebylo zařízení TB přetěžováno svislým tlakem, např. překrytím silničními panely apod. Zatížení terénu v ochranném pásmu tepelné sítě TB žádáme dodržet na hodnotě max. 10 kPa. Při kladení více krycích panelů nebo desek budou jejich delší svislé plochy v místě spojování orientovány pokud možno kolmo k ose chráněného potrubí. Nepřípustné je umístění spojů panelů v ose potrubního svazku a přímo nad potrubím tepelného rozvodu.
12. Investor prokazatelně seznámí pracovníky dodavatele s obsahem tohoto stanoviska a s vytyčenou trasou tepelné sítě TB.

Toto stanovisko platí pro dokumentaci předanou do TB v příloze e- mailu dne 04/12/2018 a vztahuje se k žádosti o vyjádření ze dne 27/11/2018.

S pozdravem

**TEPLÁRNY BRNO**

Teplárny Brno, a.s.

korespondenční adresa:

4 P. O. BOX 215, 658 15 Brno

Ing. Martin Šroubek, MBA
vedoucí odboru technického rozvoje



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

VH atelier, spol. s r.o.
Ing. Tereza Fialová
Lidická 960/81
60200 Brno

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Brno
Hády 968/2
614 00 Brno – Maloměřice
www.eon-distribuce.cz

Bronislava Kousalíková
T +420-545141250
bronislava.kousalikova@eon.cz

Naše značka
B6941-16290974

Brno – Maloměřice, 13.12.2018

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou
a činností v ochranném pásmu**

Investor stavby: Fragula s.r.o.
Název stavby: Revitalizace sídelní zeleně v panelovém sídlišti
Brno-Řečkovice
Místo stavby: sídliště mezi ulicemi Měřičkova, Žitná
a Novoměstská, k. ú. Řečkovice, Brno
- dle dodané PD

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení
distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON
Distribuce, a.s. a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

**Podzemní vedení VN
Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN**

Udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení
distribuční soustavy ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích,
v platném znění, při splnění následujících podmínek.

**V ochranném pásmu distribučního výše uvedeného distribučního
zařízení nevysazovat žádné dřeviny.**

**Požadujeme výsadbu stromů provádět tak, aby v budoucnosti
kořeny nezasahovaly do ochranného pásma distribučního
kabelového vedení. V tomto případě je třeba ochránit kořeny
protikořenovou zábranou – fólií, kterou požadujeme umístit ve**

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 8464
IČ: 251 86 213
DIČ: CZ25186213

Číslo žádosti: 16290974

vzdálenosti min. 1,5m od distribučního kabelového vedení NN, VN.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale informováni.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR). **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Ivana Peclová Zelinková**, tel.: 733670248, email: ivana.zelinkova@eon.cz.
4. Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...) tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhradujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s distribučním zařízením bude odpovídat příslušným ČSN normám.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního

nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
10. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní uzemňovací soustavy.
14. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa, **Miroslav Luner**,
tel.: **54514-1314**,
email: miroslav.luner@eon.cz

Vyjádření má platnost do 26.11.2020.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí

Do přiložené a námi orazítkované situace jsme **informativně** zakreslili:

- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- fialově plně zrušené podzemní vedení


Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, můžete podat žádost elektronicky na www.eon-distribuce.cz.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

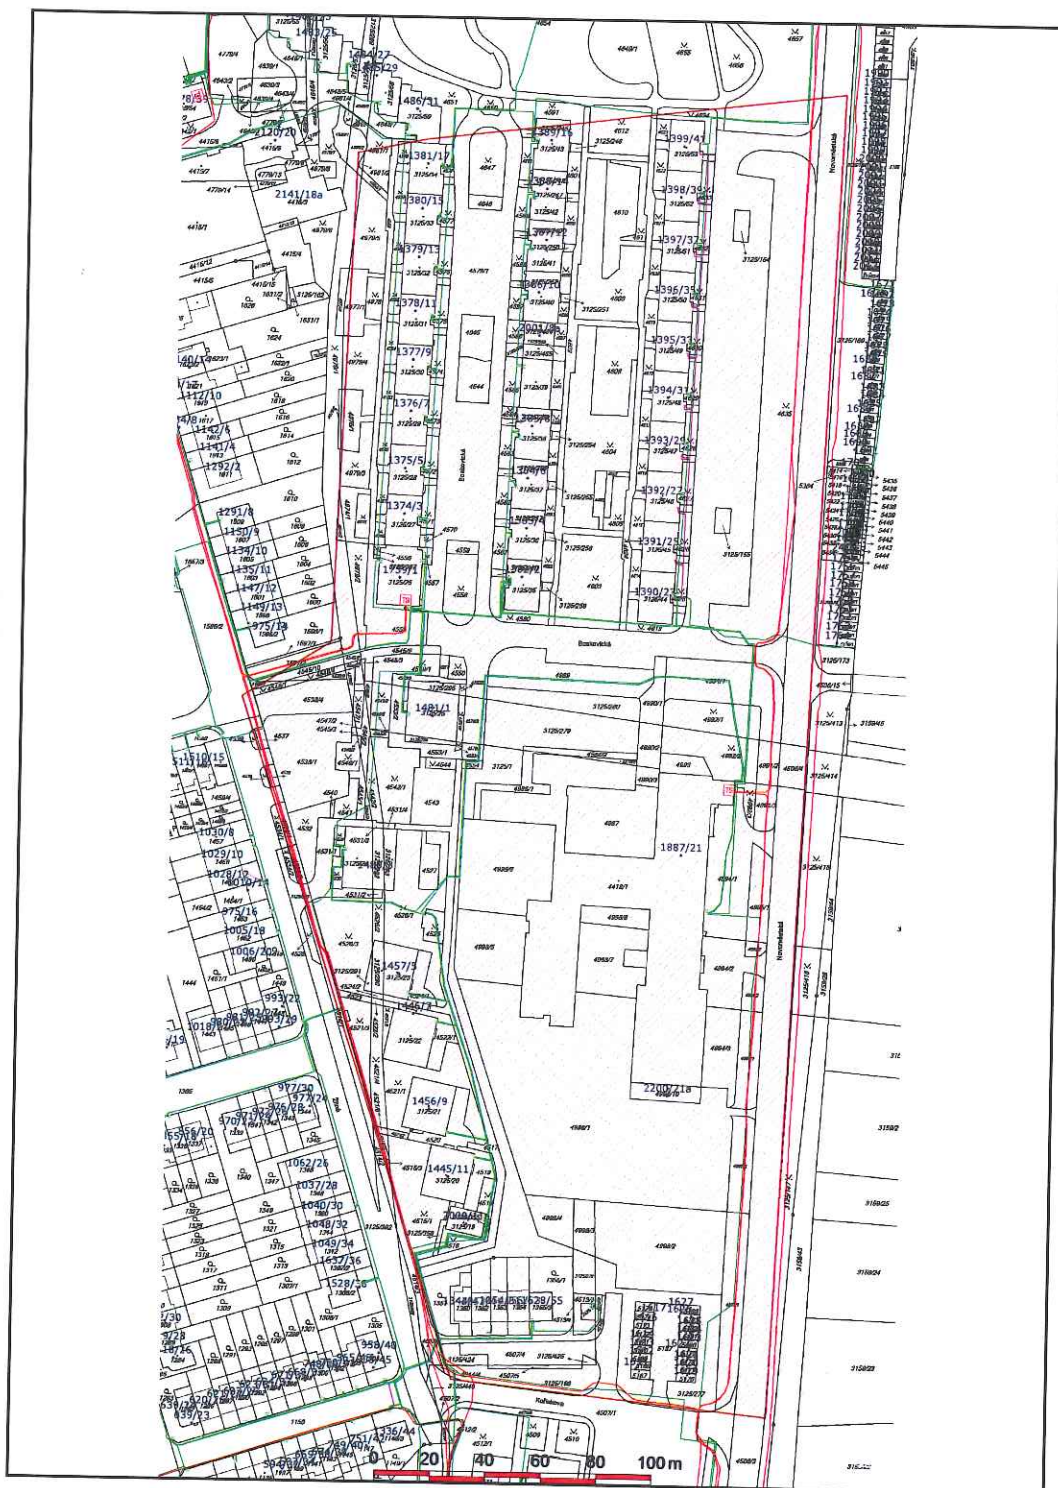

E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

044

044

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

Informativní zakres sítí elektro k žádosti 0016290974



Datum 26.11.2018

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

059



E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

VH atelier
Ing. Tereza Fialová
Merhautova 1066/216
61600 Brno

E.ON Distribuce, a.s.
Poskytování informací k sítím
F. A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice
www.eon-distribuce.cz

Bronislava Kousalíková
T +420-545141250
bronislava.kousalikova@eon.cz

Naše značka
B6941-16298331

České Budějovice, 04.02.2019

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou
a činností v ochranném pásmu**

Investor stavby: Fragula, s.r.o.
Název stavby: Revitalizace sídelní zeleně v panelovém sídlišti
Brno-Řečkovice
Místo stavby: sídliště mezi ulicemi Měříčkova, Žitná a
Novoměstská, k. ú. Řečkovice, Brno - dle dodané
PD

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení
distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON
Distribuce, a.s. a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení VN
Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN

Udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení
distribuční soustavy ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích,
v platném znění, při splnění následujících podmínek.

**V ochranném pásmu distribučního zařízení nevysazovat žádné
dřeviny.**

**Požadujeme výsadbu stromů provádět tak, aby v budoucnosti
kořeny nezasahovaly do ochranného pásma distribučního
kabelového vedení. V tomto případě je třeba ochránit kořeny
protikořenovou zábranou – fólií, kterou požadujeme umístit ve**

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl B., vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

Číslo žádosti: 16298331

vzdálenosti min. 1,5m od distribučního kabelového vedení NN, VN.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale informováni.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD).
Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Ivana Peclová Zelinková,
tel.: 733670248, email: ivana.zelinkova@eon.cz.
4. Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...) tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s distribučním zařízením bude odpovídat příslušným ČSN normám.
7. Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního

nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
10. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní uzemňovací soustavy.
14. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa, **Miroslav Luner**,
tel.: 54514-1314,
email: miroslav.luner@eon.cz

Vyjádření má platnost do 14.01.2021.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí

Do přiložené a námi orazítované situace jsme **informativně** zakreslili:

- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, můžete podat žádost elektronicky na www.eon-distribuce.cz.

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.

Flourek
E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

044

Příloha: Orazítovaná situace s informativním zákresem sítí



e-on

Datum : 04.02.2019
Měřítko : 2500

- Nadzemní vedení VVN 400 kV
- Nadzemní vedení VVN 220 kV
- Nadzemní vedení VVN 110 kV
- Podzemní vedení VVN 110 kV
- Nadzemní vedení VN

- Podzemní vedení VN
- Nadzemní vedení NN
- Podzemní vedení NN
- Pomocný propoj NN
- Zrušené kabelové vedení

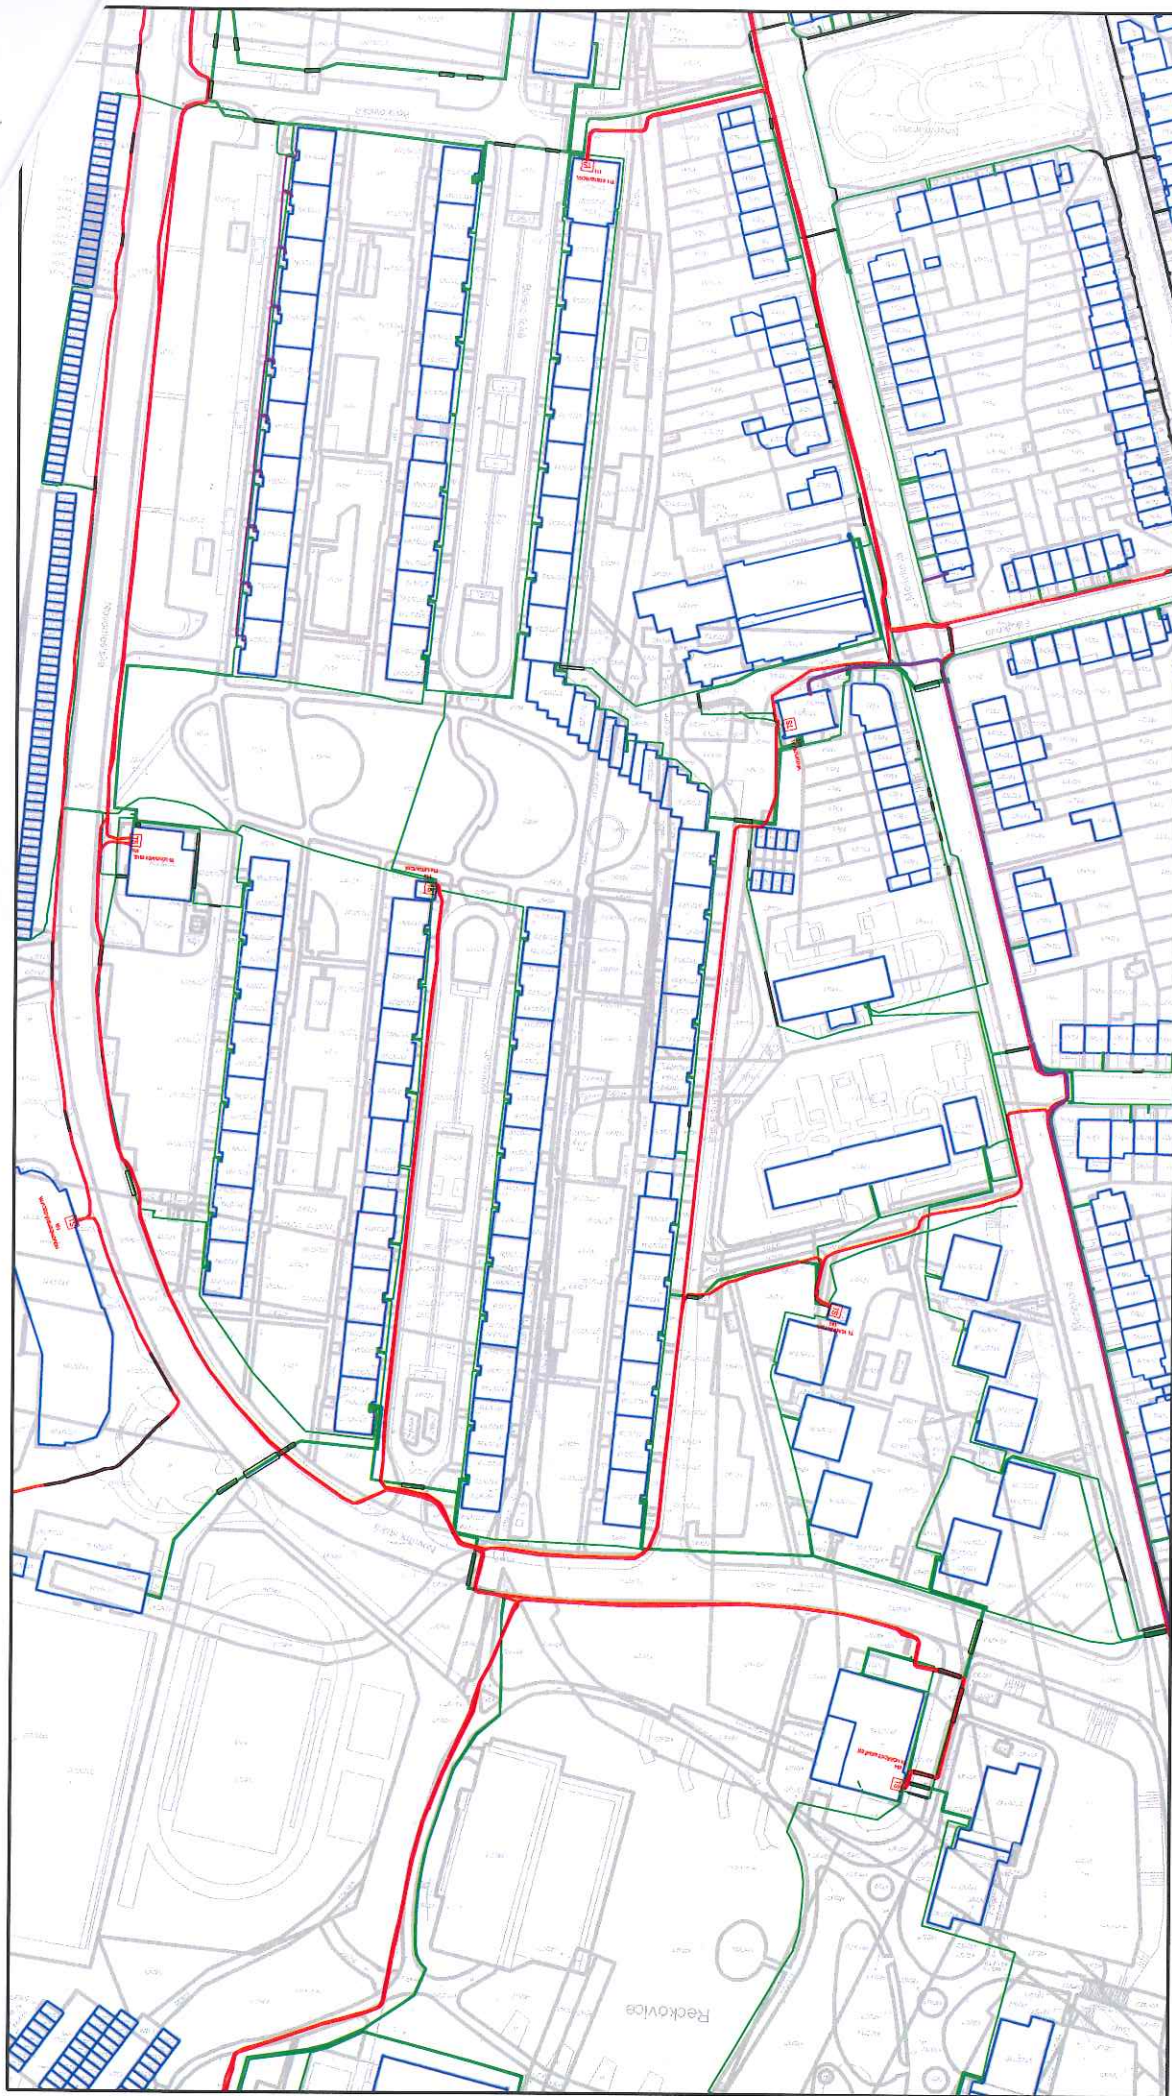
- Nadzemní sdělovací vedení optické
- Podzemní sdělovací vedení optické
- Nadzemní sdělovací vedení metalické
- Podzemní sdělovací vedení metalické

Strana: 2 / 2

Handwritten signature

E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

044



e-on

Datum : 04.02.2019
Měřítko : 2500

- Nadzemní vedení VVN 400 kV
- Nadzemní vedení VVN 220 kV
- Nadzemní vedení VVN 110 kV
- Podzemní vedení VVN 110 kV
- Nadzemní vedení VN

- Podzemní vedení VN
- Nadzemní vedení NN
- Podzemní vedení NN
- Pomocný propoj NN
- Zrušené kabelové vedení

- Nadzemní sdělovací vedení optické
- Podzemní sdělovací vedení optické
- Nadzemní sdělovací vedení metalické
- Podzemní sdělovací vedení metalické

Strana: 1 / 2

Handwritten signature

E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

VH atelier, spol. s r.o.
Ing. Tereza Fialová
Lidická 960/81
60200 Brno

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Brno
Hády 968/2
614 00 Brno – Maloměřice
www.eon-distribuce.cz

Bronislava Kousalíková
T +420-545141250
bronslava.kousalikova@eon.cz

Naše značka
B6941-16290967

Brno – Maloměřice, 13.12.2018

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou
a činností v ochranném pásmu**

Investor stavby: Fragula s.r.o.
Název stavby: Revitalizace sídelní zeleně v panelovém sídlišti
Brno-Řečkovice
Místo stavby: sídliště mezi ulicemi Měříčkova, Žitná
a Novoměstská, k. ú. Řečkovice, Brno
- dle dodané PD

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení
distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON
Distribuce, a.s. a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení VN
Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN

Udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení
distribuční soustavy ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích,
v platném znění, při splnění následujících podmínek.

**V ochranném pásmu distribučního zařízení nevysazovat žádné
dřeviny.**

**Požadujeme výsadbu stromů provádět tak, aby v budoucnosti
kořeny nezasahovaly do ochranného pásma distribučního
kabelového vedení. V tomto případě je třeba ochránit kořeny
protikořenovou zábranou – fólií, kterou požadujeme umístit ve**

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 8464
IČ: 251 86 213
DIČ: CZ25186213

Číslo žádosti: 16290967

vzdálenosti min. 1,5m od distribučního kabelového vedení NN, VN.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale informováni.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR). **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Ivana Peclová Zelinková, tel.: 733670248, email: ivana.zelinkova@eon.cz.**
4. Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...) tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhradjeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s distribučním zařízením bude odpovídat příslušným ČSN normám.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního

nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
10. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní uzemňovací soustavy.
14. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa, **Miroslav Luner**,
tel.: 54514-1314,
email: miroslav.luner@eon.cz

Vyjádření má platnost do 26.11.2020.