

POPIS REVIZE:	REVIZE / DATUM:	VYPRACOVAL:



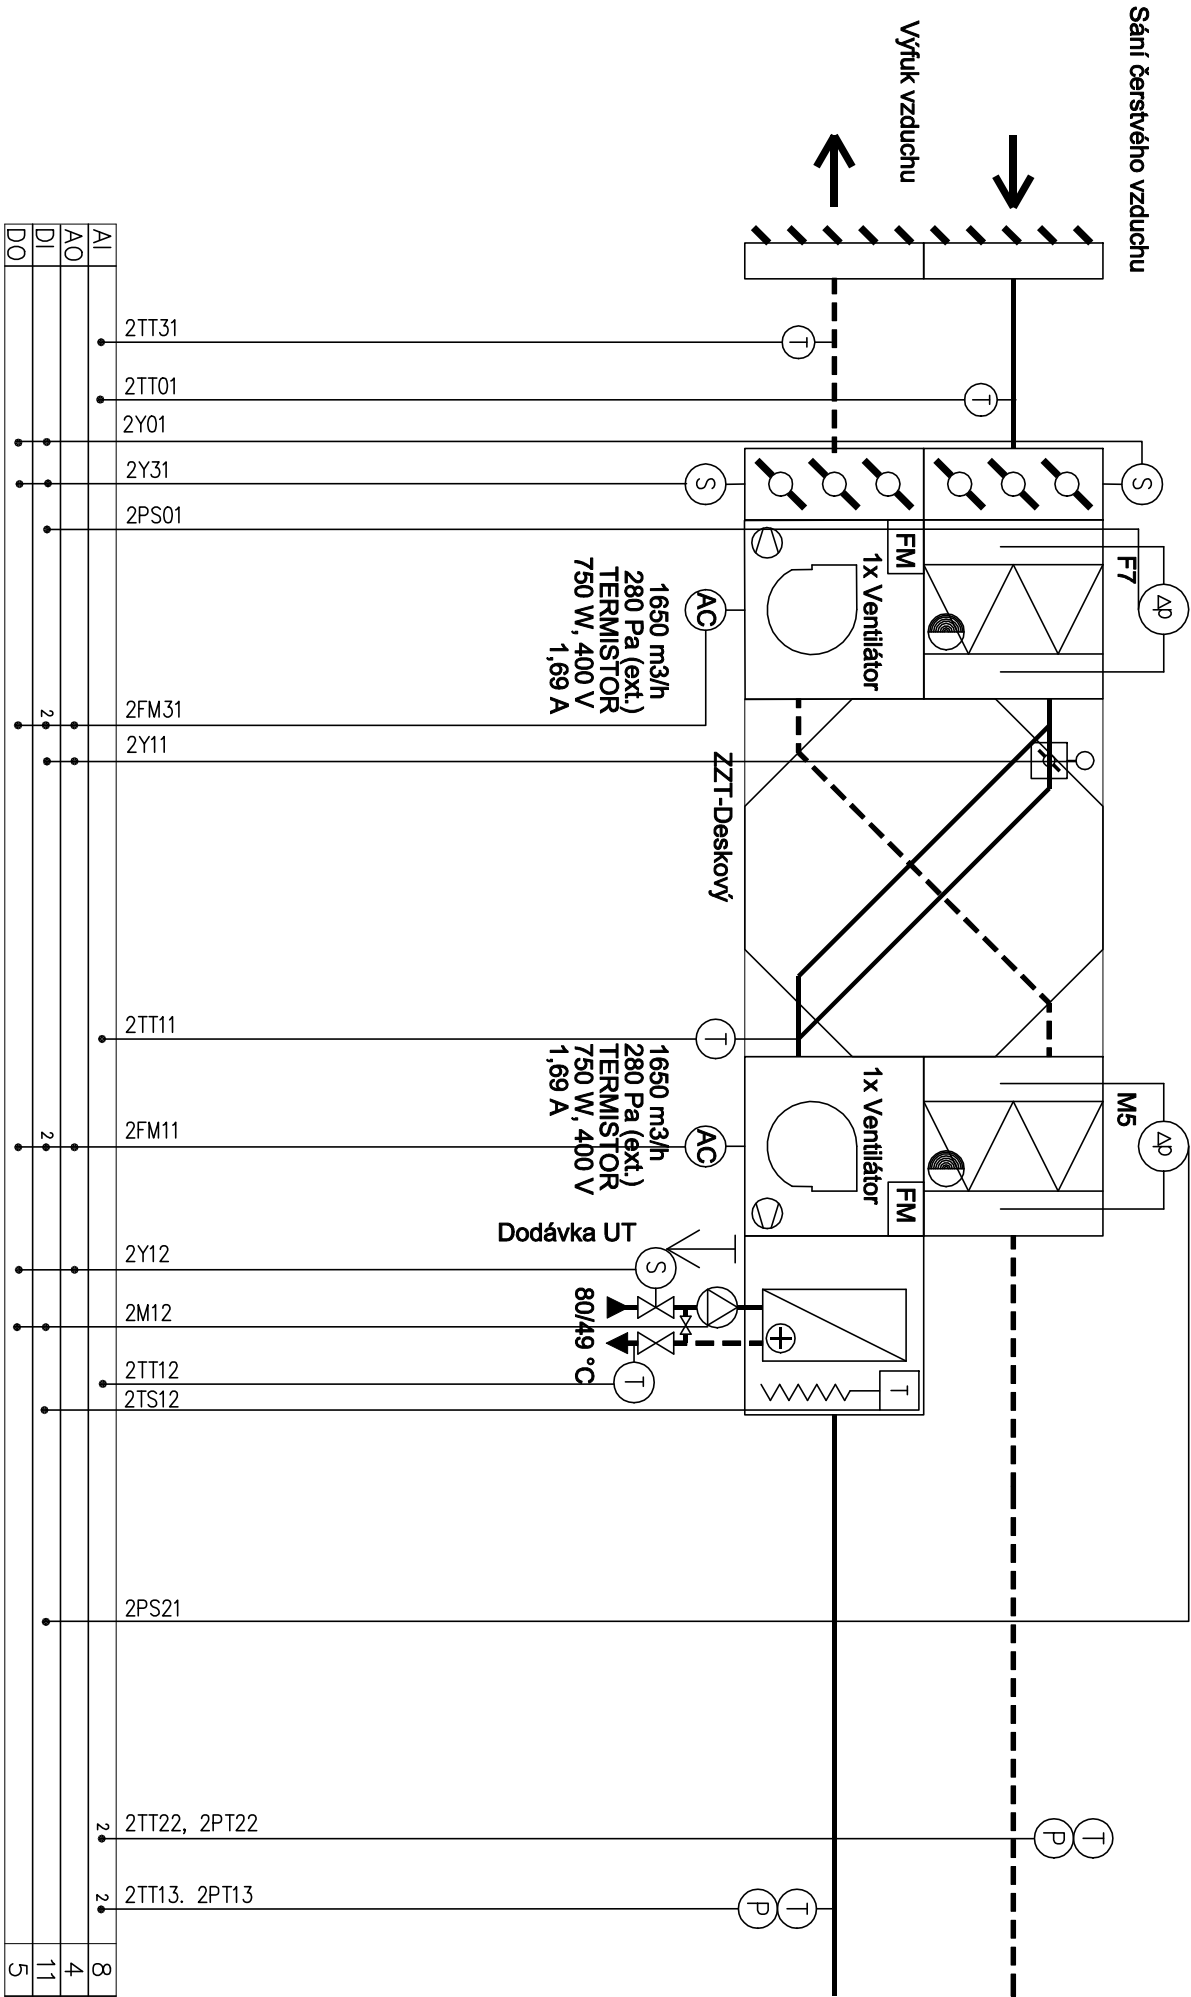
INVESTOR:	AUTORIZACE:	ČÍSLO PARÉ:	
<p>Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno</p>			
<p>GENERÁLNÍ PROJEKTANT:</p> <p> TIPRO projekt Kytnerova 16/21, 621 00 Brno tel. +420 542 210 272 fax. +420 541 246 350 e-mail: info@tiproprojekt.cz www.tiproprojekt.cz</p>		VEDOUcí PROJEKTU:	ING. VÍTĚZSLAV TITL
		HIP:	ING. JIŘÍ HAVEL
		ARCHITEKT:	-
SUBDODAVATEL:	VYPRACOVAL:	JAKUB SLADKOVSKÝ	
	DATUM:	09/2021	
	ČÍSLO ZAKÁZKY:	2021-18	
	STUPEŇ:	DPS	
NÁZEV AKCE:	REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ 13		
OBJEKT:	STÁVAJÍCÍ BUDOVA ŠKOLY		
ČÁST:	D.1.4.5 MĚŘENÍ A REGULACE A SK		
NÁZEV VÝKRESU:	TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA VZT		
ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:		
D.1.4.5.203	00		

SCHÉMA VZT ZAŘÍZENÍ č.2

Větrání 1.PP

(schéma bez tlumičů hluku)



SCHEMA VZT ZAŘÍZENÍ č.3

Větrání jídelny
(schéma bez tlumičů hluku)

5200 m3/h
250 Pa (ext.)
TERMISTOR
1,5 kW, 400 V
3,3 A

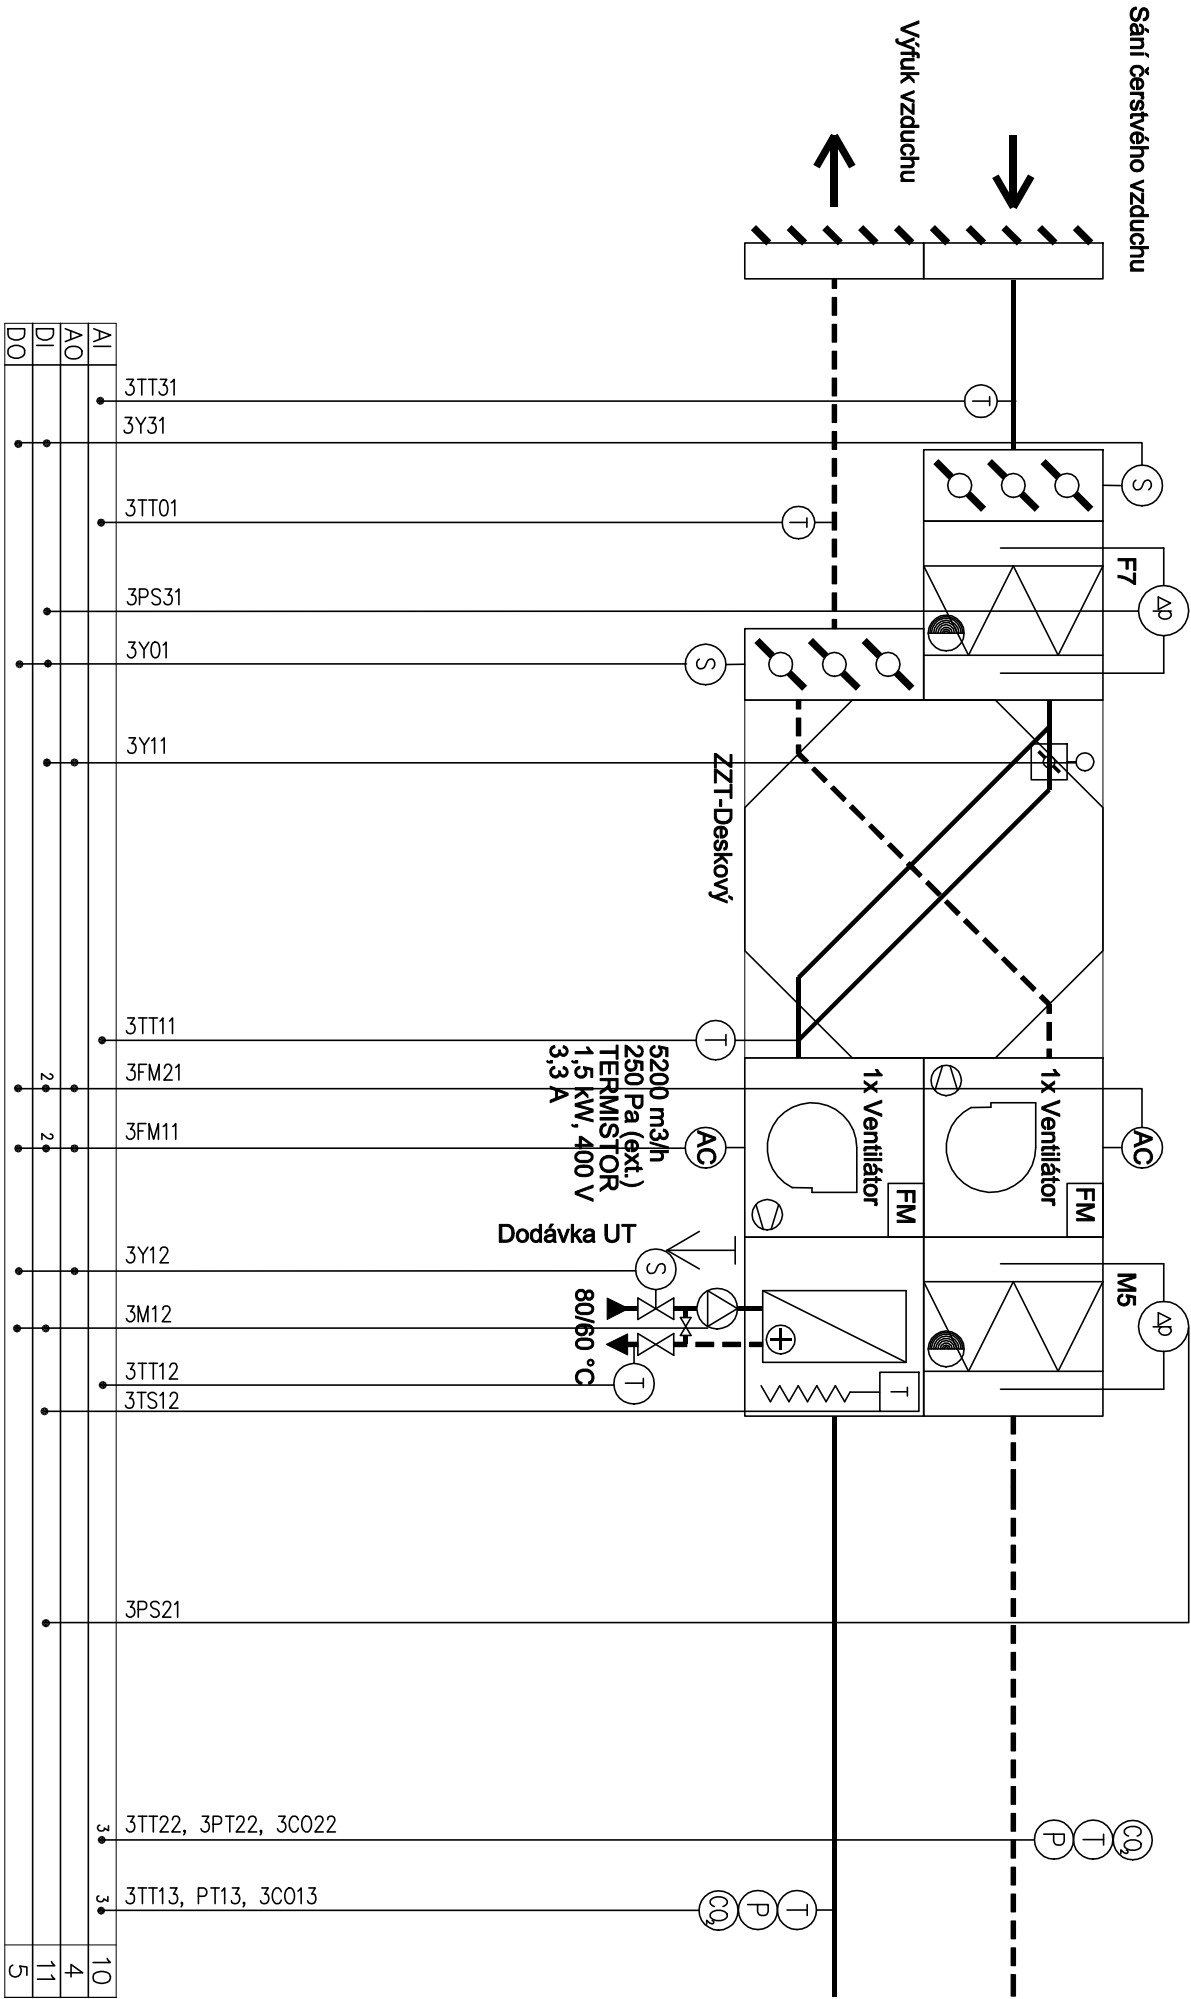
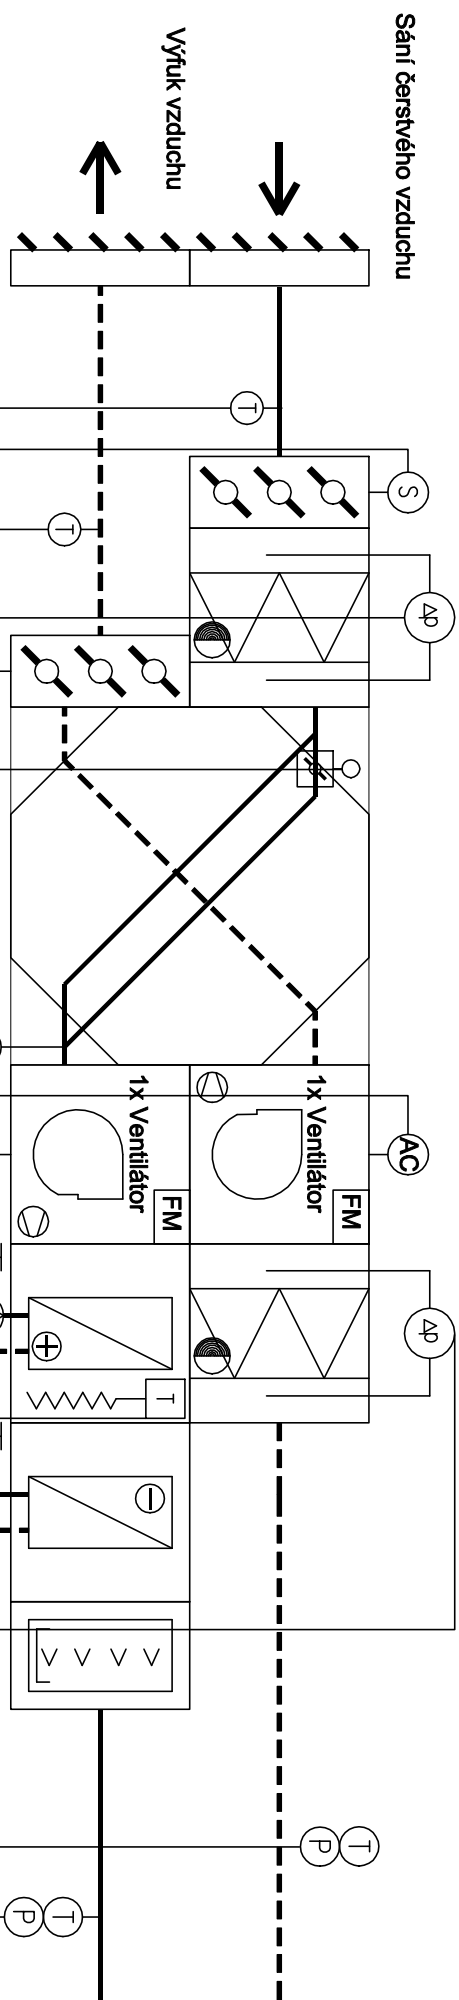


SCHÉMA VZT ZAŘÍZENÍ č.4

Větrání kuchyně

7680 m3/h
400 Pa (ext.)
TERMISTOR
3,8 kW, 400 V
7,6 A



AI	4TT01	4Y01	4TT31	4PS01	4Y31	4Y11	4TT11	4FM21	4FM11	4Y12	4M12	4TT12	4TS12	4CH13	4PS21, 4PS22	4TT22, 4PT22	4TT13, 4PT13	8
AO																		6
DI								2	2					2	2			14
DO														2				7